



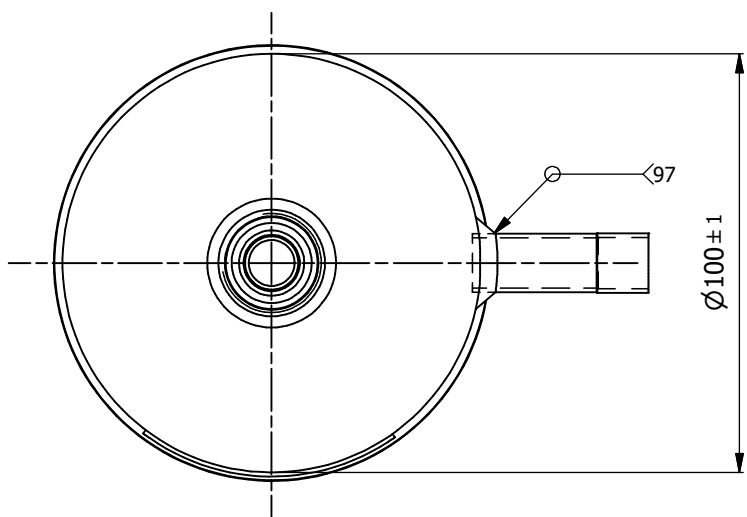

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE
PED-2014/68/UE

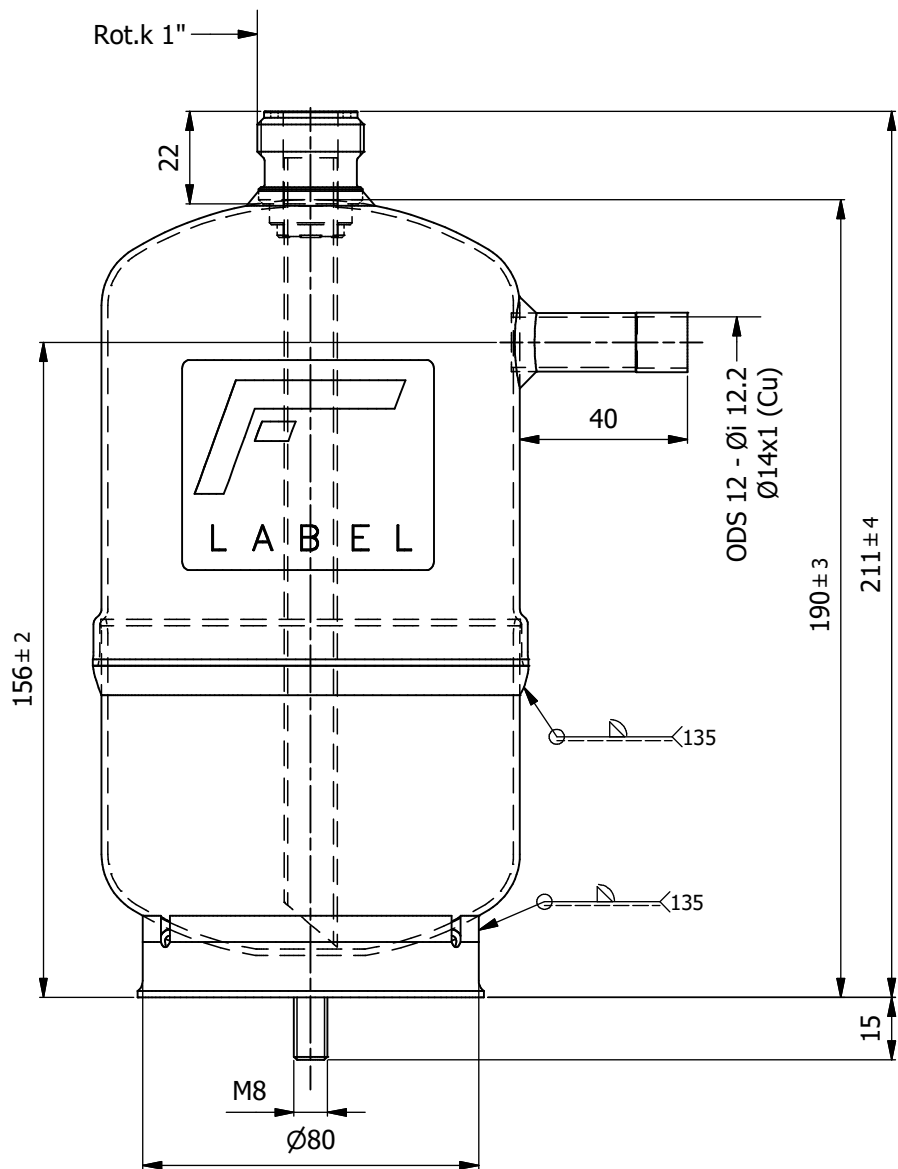

SCALA
-

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA						FIRME		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO					
TIPO / TYPE: RV-100x190						DATA: 26/02/2021		Lovato		Venturini		Ferrarini					
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE: CEEXG003 LOGO CE: CE3.1						VERNICIATURA / PAINTING: NERO RAL 9005 POLVERE				PROGETTO - MOD. 3601/I - SP001		DICHIAI.CONFORMITA' 4041002A		ISTRUZIONI A01			
VOLUME: 1.2 Lt.																	
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:				1		2		ESCLUSO / EXCLUDED: R717		TIPO: RICEV. LIQUIDO 100X190 VERT.							
CATEGORIA / CATEGORY:				I		/											
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:				-10		120		-50								120	
PRESS.MAX CONSENTITA' / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:				-1/33 bar		24 bar		CODICE: 15000135								PESO ~1,02	
PS. COLLAUDO / TEST PRESSURE:				47.19 bar													